










Mierka 1 : 2 251

150 metrov


Rovina


VYSVETLIVKY:

-  návrh na určenie ochranného pásma I. stupňa prírodnej liečivej vody
-  ČKB - 2A zdroj minerálnej vody navrhnutý za uznanie za zdroj prírodnej liečivej vody
-  ČKB - 2 zlikvidovaný zdroj minerálnej vody
-  ČKB - 1 zdroj minerálnej vody
-  PD - I prameň minerálnej vody
-  X vŕták minerálnej vody z prameňov PD-1 PD-2 a PD-3

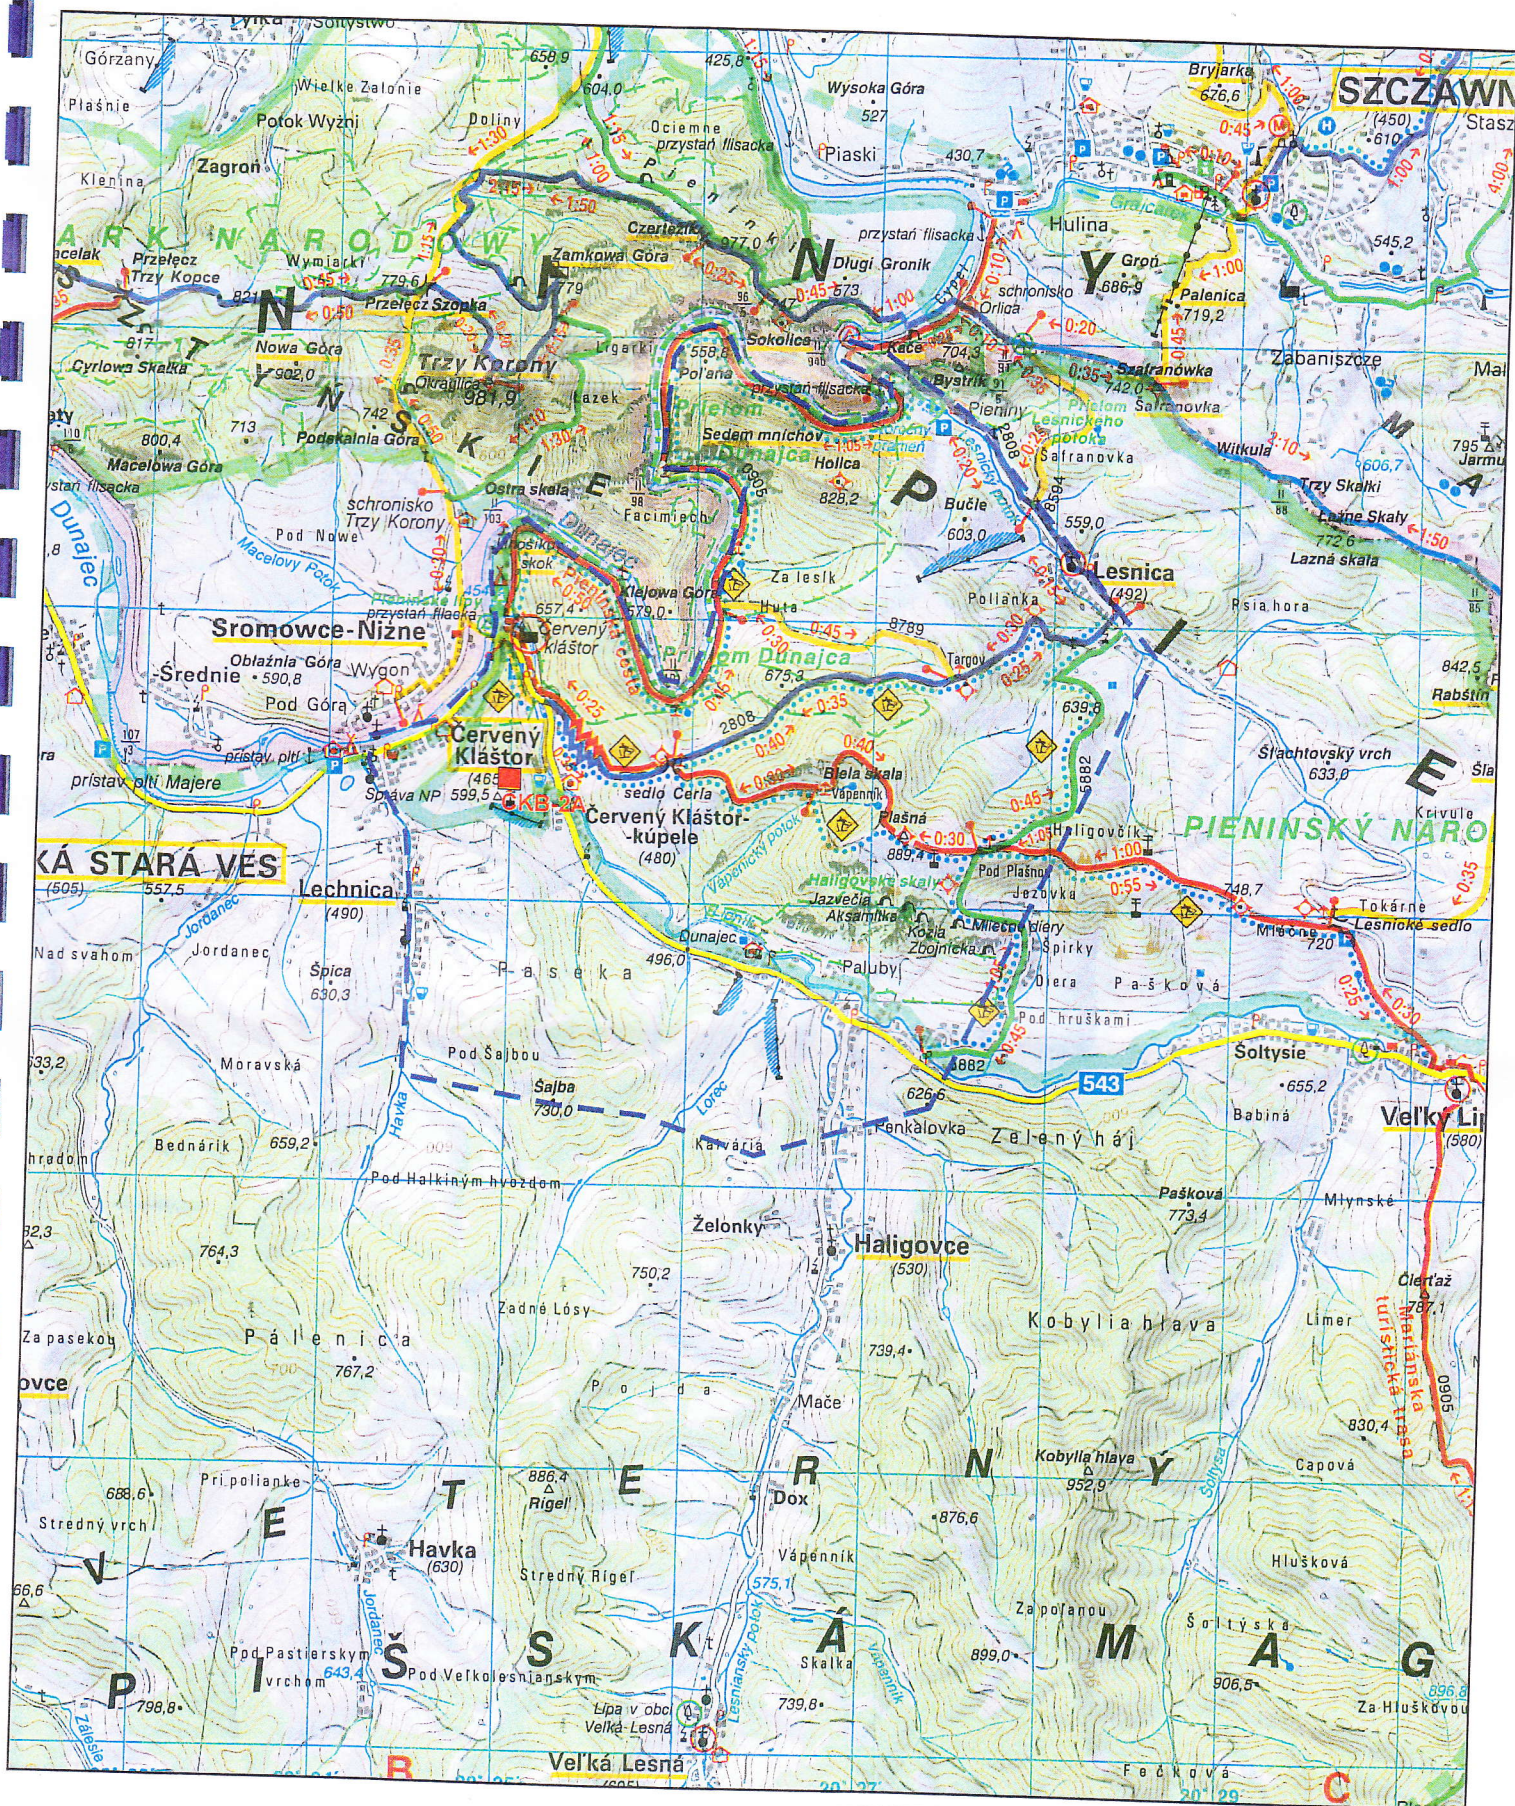

VYSVETLIVKY:

 návrh na ochranné pásmo II. stupňa prírodnej liečivej vody v lokalite Červený Kláštor

 ČKB - 2A zdroj minerálnej vody navrhnutý na uznanie za zdroj prírodnej liečivej vody